



Schalteinheit C-AWK-Sch-1N mit AWK/GWK

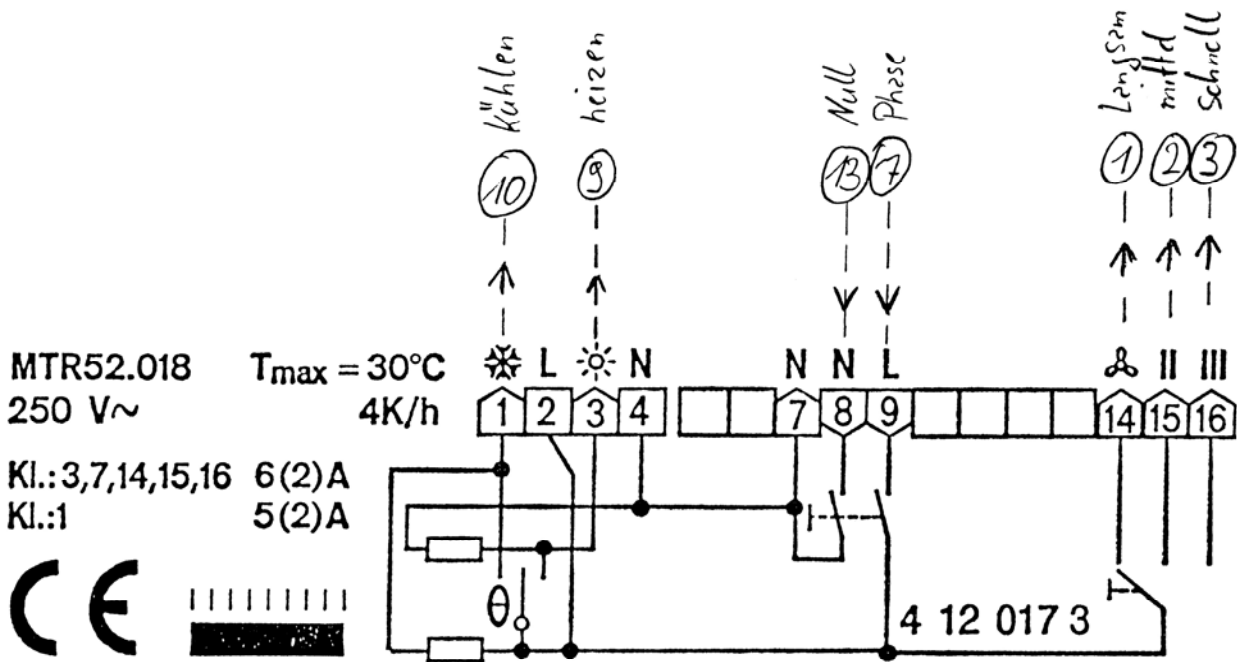

Schaltelast 2K fest

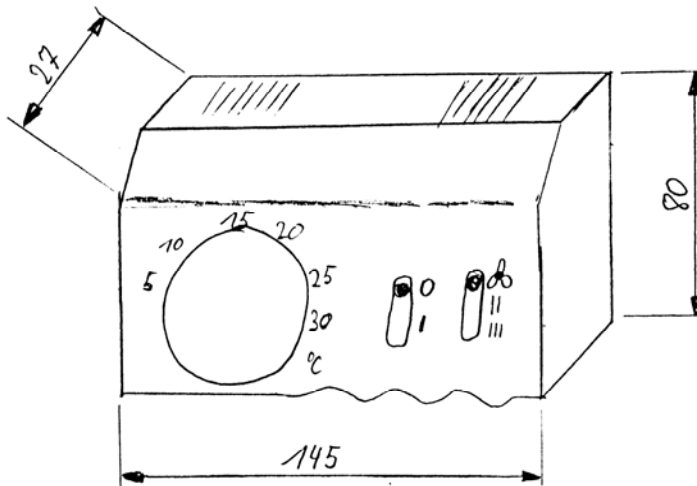

MTR 52.018

(D)

MONTAGEANLEITUNG

Ausschreibungstext
Raumtemperaturregler
Schaltvermögen bei 250V~
Schiebeschalter 6(3)A
Heizkontakt 6(2)A
Kühlkontakt 5(2)A
Schutzart IP30
Schutzklasse (nach entspr. Montage) II
Temp. Bereich 5-30°C
zul. Luftfeuchtigkeit max. 95% rH
nicht kondensierend

(GB)

MOUNTING INSTRUCTION

Text for tender
Room thermostats
Rated load 250V~
Slide - switch 6(3)A
Heating contact 6(2)A
Cooling contact 5(2)A
Enclosure IP30
Protective class (after corr. mounting) II
Temperature range 5-30°C
Permissible humidity max. 95% rH
Non condensing

(F)

INSTRUCTION DE MONTAGE

Texte pour appel d'offres
Thermost d'ambiance
Pouvoir de coupure 250V~
Commutateur glissant 6(3)A
Contact de chauffage 6(2)A
Contact de réfrigération 5(2)A
Protection IP30
catégorie de protection après le montage correspondant II
Plage 5-30°C
Max. humidité 95% rH
Non condensant

(I)

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

Testo per l'ordine
Termostati ambiente
Portata contatti 250V~
Interruttore scorrevole 6(3)A
Contatto di riscaldamento 6(2)A
Contatto di refrigerazione 5(2)A
Grado di protezione IP30
Categoria di protezione (dopo un corretto montaggio) II
Scala 5-30°C
Umidità max. 95% rH
Non condensante

Achtung!

Dieses Gerät darf nur durch einen Fachmann geöffnet und gemäß dem Schaltbild im Gehäusedeckel, installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Dieses Gerät ist nur zur Montage auf nicht leitfähigem und ebenen, festen Untergrund geeignet!
Geeignet für übliche Verunreinigungen!

Technische Änderungen vorbehalten.

Attention!

A specialist, only is permitted to open this appliance and to install it according to the circuit diagram in the casing lid. The relevant safety instructions have to be observed, hereby.

This appliance is only suitable for mounting on non-conductive and plain, solid underground!
Suitable for usual contamination!

Technical modifications reserved.

Attention!

Cette boîte ne doit être ouverte que par un spécialiste technique et doit être installée selon le schéma des connexions indiqué sur le couvercle. Il est indispensable de respecter les prescriptions de sécurité.

Cet appareil ne peut être installé que sur une surface plane, stable et non conductible!
Résistant à la pollution normale!










Des modifications techniques peuvent être introduites sans préavis.

Avvertenza!

L'apparecchio deve venire aperto esclusivamente da un tecnico qualificato e montato nella carcassa seguendo le indicazioni dello schema elettrico. L'operazione va eseguita rispettando le vigenti normative di sicurezza.

Questo apparecchio può venire montato esclusivamente su sottofondo non conduttivo, piano e rigido!
Adatto a venire esposto a normali impurità!

Ci si riserva la possibilità di apportare modifiche tecniche.

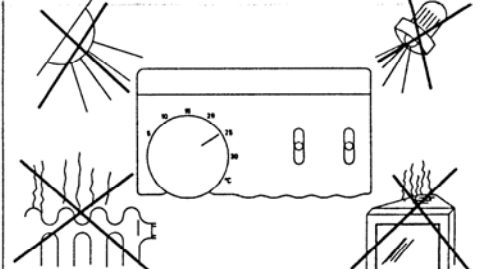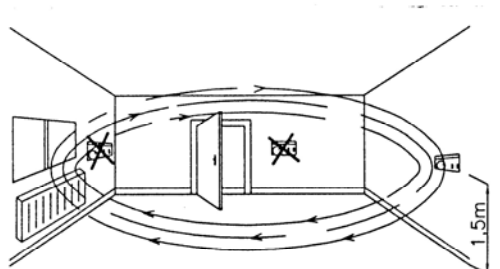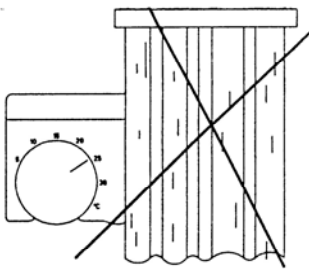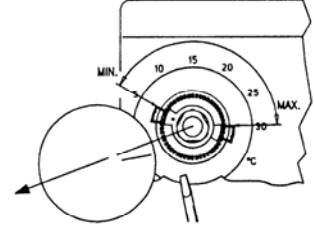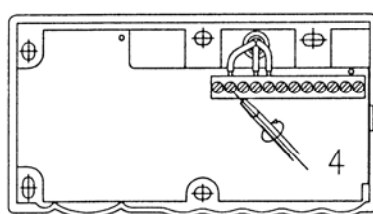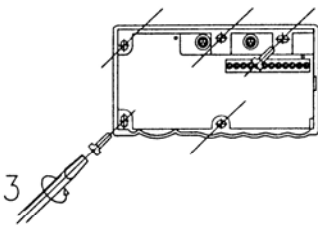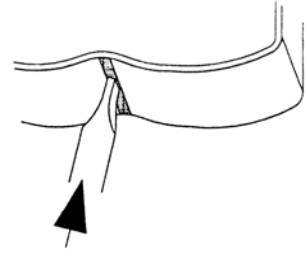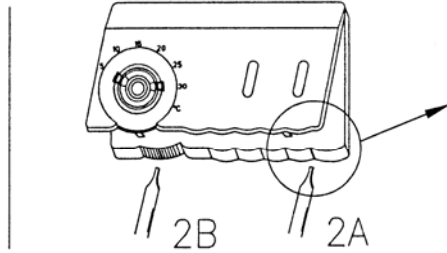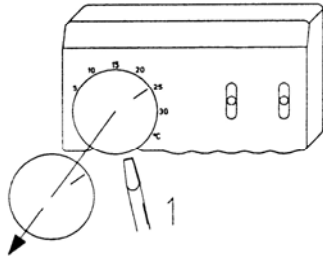

BEDIENUNGSANLEITUNG

OPERATING INSTRUCTION

NOTICE D'UTILISATION

ISTRUZIONI D'USO

Symbol	Erklärung	Explanation	Description	Descrizione
I	Netz EIN	Mains ON	Sous TENSION	Acceso
0	Netz AUS	Mains OFF	Hors TENSION	SPENTO
	Lüfter LANGSAM	Fan LOW	Ventilateur PETITE VITESSE	BASSA VEL.
II	MITTEL	MEDIUM	VITESSE MOYENNE	MEDIA VEL.
III	SCHNELL	SPEED	VITESSE GRANDE	ALTA VEL.